

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDA-EPURENI

737233 – Duda-Epureni, Județul Vaslui, str. Paltinului, nr. 1
tel. 0235 - 480169 / fax 0235 - 480169

*Hotărârea s-a adoptat
cu votul a 11 din 13
consilieri în funcție*

HOTĂRÂREA Nr. 35

privind aprobarea **STUDIULUI DE FEZABILITATE** pentru
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Vaslui”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și
a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului

Având în vedere :

- Referatul Compartimentului Urbanism Cadastru și Dezvoltare Locală , înregistrat sub nr. RS 260/15.10.2024 ;
- Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. RS 262/15.10.2024;
- Raportul de specialitate nr. 263/15.10.2024 al Compartimentului Financiar Contabilitate ;
- Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei , agricultură , gospodărie comună , protecția mediului , servicii și comerț;

Analizând :

- Documentația tehnico-economică a investiției transmisă de Aquavas S.A. cu adresa nr. BG5 5472/14.10.2024 înregistrată la primăria comunei Duda-Epureni cu nr. 4666 /15.10.2024
- Avizul CTE al Aquavas S.A. nr. 16/10.10.2024

În conformitate cu prevederile :

- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Statutului ADI - APC Vaslui

În temeiul prevederilor art. 89 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n, art. 136 alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. d , art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Consiliul Local al comunei Duda-Epureni , județul Vaslui ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă valoarea totală a investiției aferente comunei Duda-Epurenii în valoare de 41.709.494 lei (8.489.445 euro), exprimată în prețuri curente fără TVA.

Art.4. – Se aprobă participarea cu 2% la co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui”, în valoare de 784.138 lei (159.602 euro) - prețuri curente fără TVA, sumă care urmează a fi eșalonată pe perioada de implementare a contractelor de lucrări.

1euro = 4,9131 lei

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE	
		lei	euro
I	Valoarea totală a proiectului,	49,499,313	10,074,966
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	0	0
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	41,709,494	8,489,445
c.	TVA	7,789,819	1,585,521
	Co-finanțare 94%	39,206,925	7,980,078
II	Contribuția proprie în proiect,	784,138	159,602
a.	Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile	0	0
b.	Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile (2%)	784,138	159,602
III	TVA	7,789,819	1,585,521

Art. 5. – Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Duda-Epurenii vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Duda-Epurenii 18.10.2024


Total consilieri	13
Prezenți	11
Pentru	11
Împotriva	0
Abțineri	0

Președinte de ședință
Consilier

ADRIAN



Contrasemnează ,
Secretar General comuna Duda-Epurenii
Pivniceru Carmen

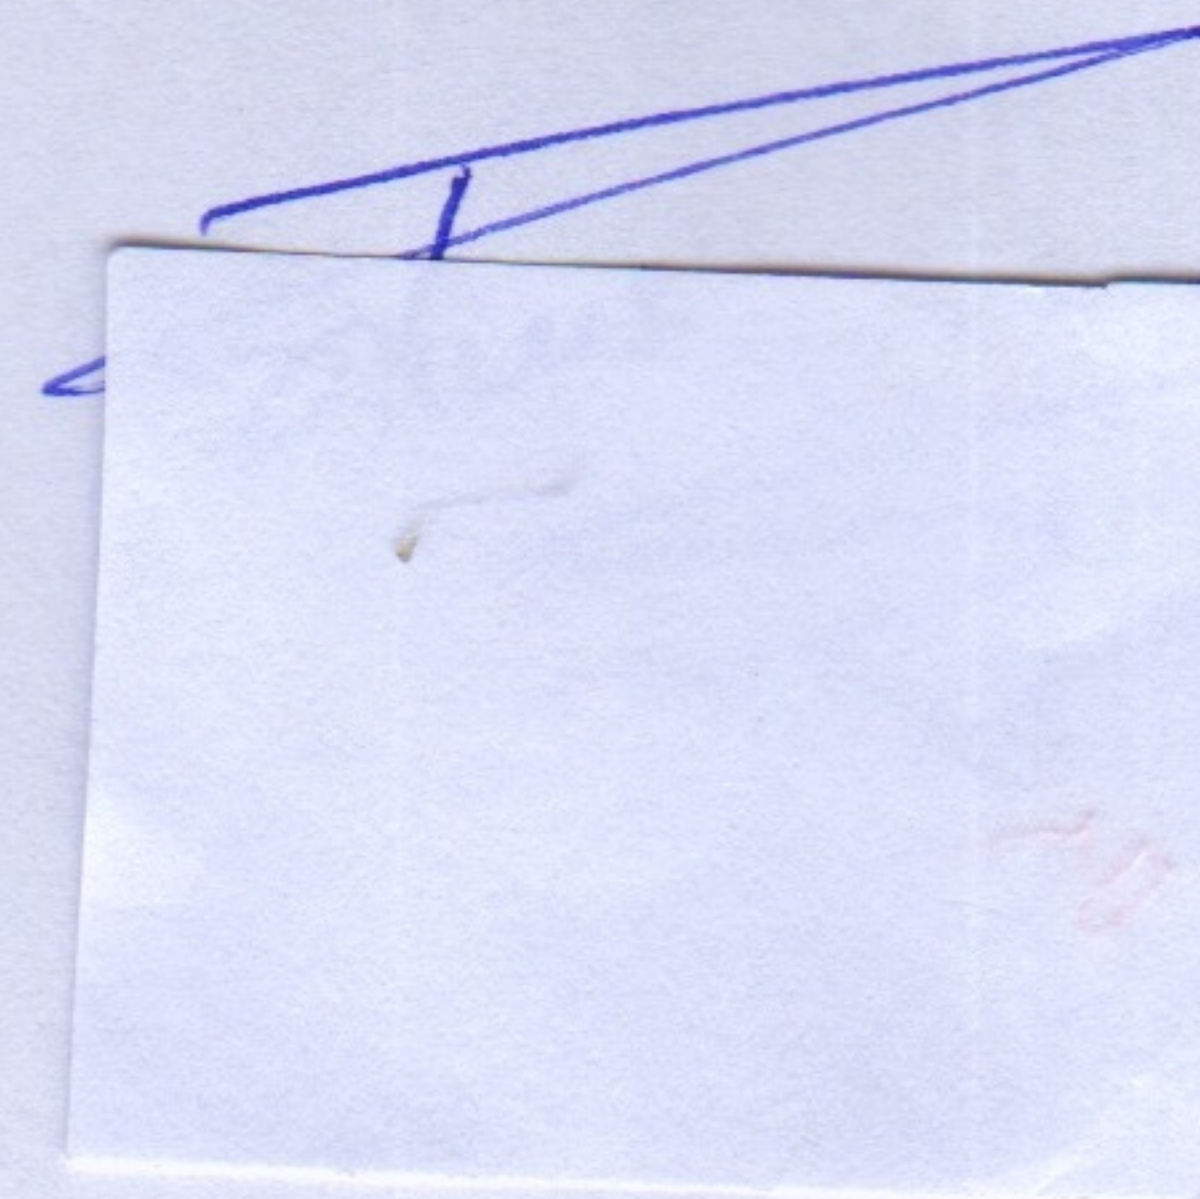

STUDIU DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui” – format electronic.

1 euro = 4,9131 lei


„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui”	Valoare fara TVA	
	lei	euro
Valoarea totală a investițiilor in cadrul proiectului:	2.270.333.185	462.097.899
din care:		
- Etapa I	1.225.064.487	249.346.541
- Etapa II	1.045.268.697	212.751.358

Președinte de ședință ,
Consilier

TRAN ADRIAN



Contrasemnează ,
Secretar General comuna Duda-Epurenii
Pivniceru Carmen

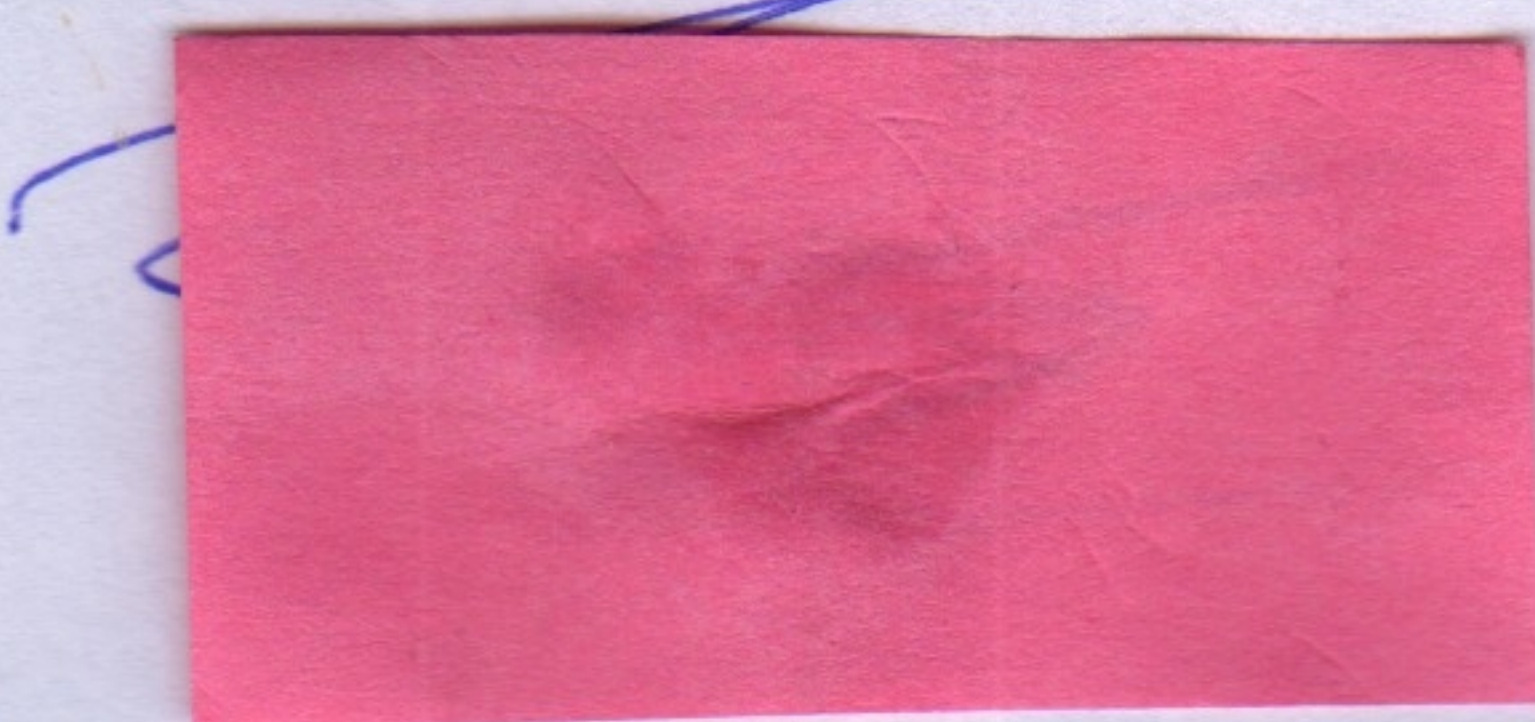

Anexa 2 la HCL nr.35 /18.10.2024

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI					
Obiectiv de investiții UAT DUDA-EPURENI		Valoare inclusiv TVA [Lei]	Valoare exclusiv TVA [Lei]	Valoare inclusiv TVA [Euro] 1)	Valoare exclusiv TVA [Euro] 1)
VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI		49,499,313	41,709,494	10,074,966	8,489,445
din care C+M		40,996,719	34,451,024	8,344,369	7,012,075
	Valoarea investiției Sistem Alimentare cu Apă	49,499,313	41,709,494	10,074,966	8,489,445
	din care C+M	40,996,719	34,451,024	8,344,369	7,012,075
	Valoarea investiției Sistem de canalizare	0	0	0	0
	din care C+M	0	0	0	0
EȘALONAREA INVESTIȚIEI			2024	2025	2026
	Investiție totală euro		0	5,037,483	5,037,483
	din care C+M		0	4,172,185	4,172,185
	Investiție totală lei		0	24,749,657	24,749,657
	din care C+M		0	20,498,360	20,498,360
DURATA ESTIMATĂ DE EXECUȚIE			luni	24	
INDICATORI FIZICI - SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ				UM	Cantitate
	Front de captare subterană, extindere		buc.	0	
	Conducta de aducțiune, reabilitare		km	0.000	
	Conducta de aducțiune, extindere		km	15.247	
	Stație de tratare a apei, reabilitare		buc.	0	
	Stație de tratare a apei, extindere		buc.	0	
	Stație de clorinare a apei, extindere		buc.	3	
	Rezervor de inmagazinare, reabilitare		buc.	0	
	Rezervor de inmagazinare, extindere		buc.	0	
	Stație de pompare apă potabilă, reabilitare		buc.	0	
	Stație de pompare apă potabilă, extindere		buc.	3	
	Rețea de distribuție a apei potabile, reabilitare		km	0.000	
	Rețea de distribuție a apei potabile, extindere		km	30.397	
INDICATORI FIZICI - SISTEM DE CANALIZARE				UM	Cantitate
	Rețea de canalizare, reabilitare		km	0.000	
	Rețea de canalizare, extindere		km	0.000	
	Conducta de refulare, reabilitare		km	0.000	
	Conducta de refulare, extindere		km	0.000	
	Statii de pompare ape uzate, reabilitare		buc.	0	
	Statii de pompare ape uzate, extindere		buc.	0	
	Stație de epurare ape uzate, reabilitare		buc.	0	
	Stație de epurare ape uzate, extindere		buc.	0	
1) Valoarea în Euro este determinată la cursul 1 € = 4,9131 Lei, BNR, mediu luna noiembrie 2022					

1) Valoarea în Euro este determinată la cursul 1 € = 4,9131 Lei, BNR, mediu luna noiembrie 2022

Președinte de ședință ,
Consilier
MATRAN ADRIAN



Contrasemnează ,
Secretar General comuna Duda-Epurenii
Pivniceru Carmen

